


Rozdz. główna RG

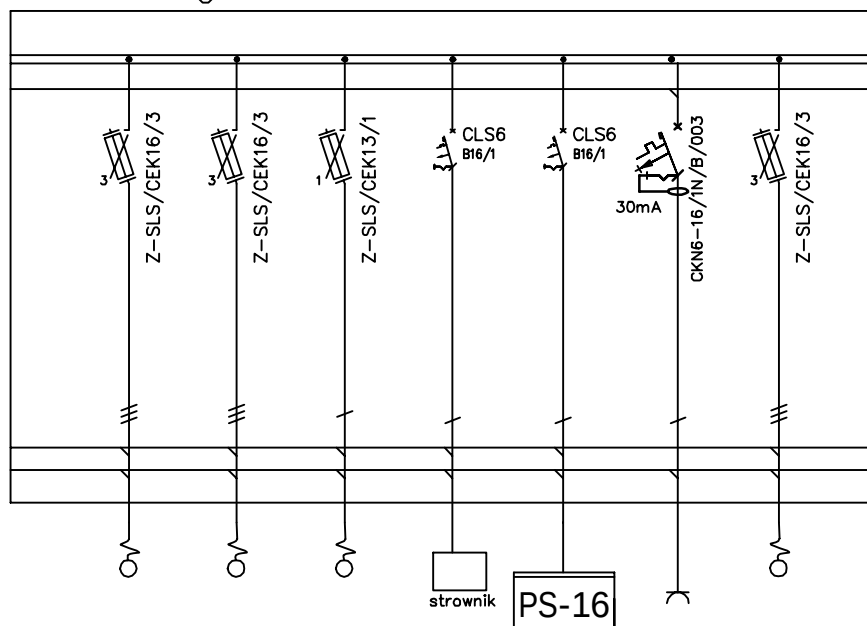

LEGENDA:

- wyłącznik nadprądowy
- wyłącznik różnicowoprądowy
- wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
- rozłącznik bezpiecznikowy
- ogranicznik przepięć

nazwa obw.	RG/W1	RG/W2	RG/W3	RG/St	RG/A1	RG/Rack	RG/PN
	zasilanie	zasilanie	zasilanie	zasilanie	zasilanie	gniazdo	zasilanie
	Wentylacji	Wentylacji	Wentylacji	sterownika	panelu	230V	platformy
					sygnaliza.		dla
nr przewodu							niepełnospr.
rodzaj przew.	YDY 5x2,5	YDY 5x2,5	YDY 3x2,5	YDYto 3x2,5	YDYto 3x2,5	YDYto 3x2,5	YDY 5x2,5
moc obwodu	3kW	3kW	3kW	2kW	0,1kW	3kW	6kW
nr aparatu							

UWAGI:

- 1) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY RENOMOWANYCH FIRM
- 2) OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA
- 3) UKŁAD SIECI TN-S, ROZDZIAŁ PRZEWODU NASTĄPI W ROZDZ. RG.x,

UWAGI:

PUNKT PODZIAŁU NALEŻY UZIEMIĆ

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC
SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

M-K Projekt Dawid Mołdzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Inwestor:	Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Adres:	Kostrzyn nad Odrą ul. Fabryczna, dz. nr 63/37; 63/10 ; 111/177; 111/174; 87, obręb 0007 Zatorze Fabryczne
Nazwa zadania:	BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Obiekt:	PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRĄ
Projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski Nr upr. bud.: ZAP/0142/PW0E/13 , upr. bez ograniczeń
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Markowski Nr upr. bud.: ZAP/0218/P00E/11 , upr. bez ograniczeń
	Branża: INST. ELE. Faza: PP. Arkusz: 4/4 Data: 11.2017 Nr rys. Str. 1E06
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG