



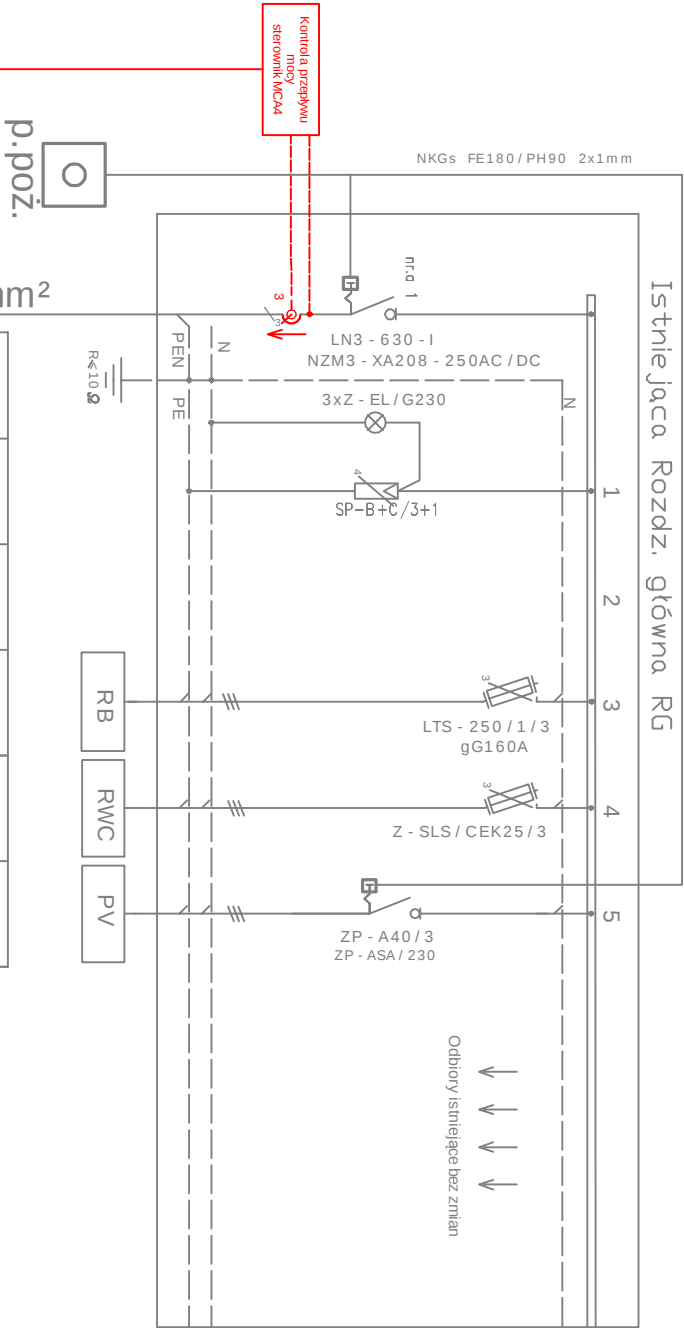

nazwa obw.	ochronnik	RB	RWC	PV
	przebiełowy	zasilanie	zasilanie	zasilanie
		tablicy	rozdzielnic	rozdzielnic
		basenu	w-z a	paneli pv
nr przewodu		5xYKY 1x150mm ² 5x6		YKY70 5x16
rodzaj przew.		100kW	3kW	1,6kW
moc obwodu				
nr aparatu				

Przewód sterowniczy UNITRONIC LYCY 7X1,5

Rozdz. FOTOWOLTAIKI PV

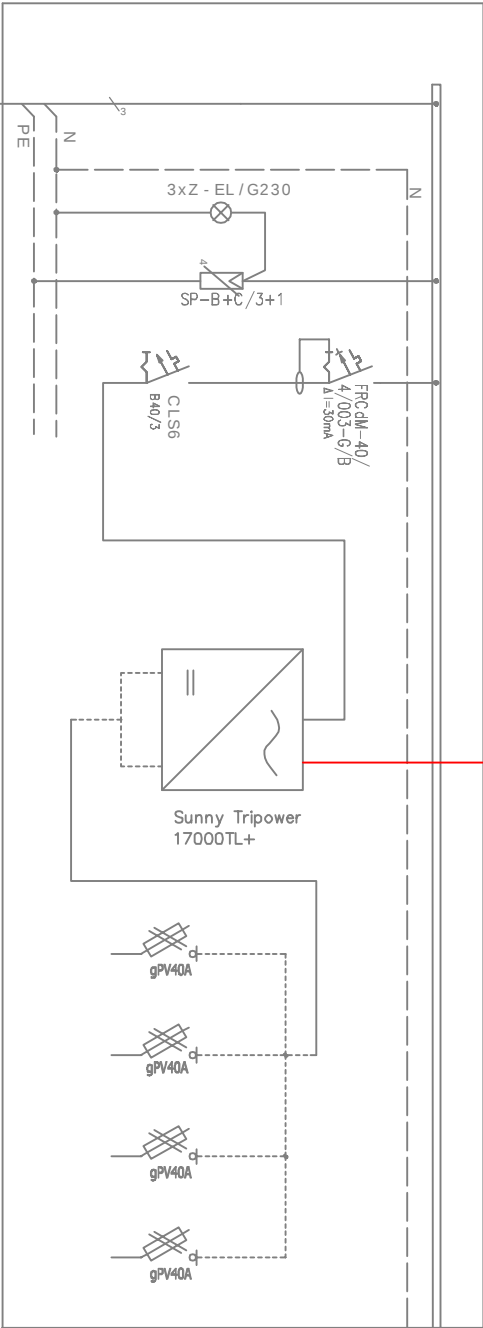

- UWAGA:**
- Kolorem czerwonym pokazano konieczne zmiany w rozdzielnicach
 - Do rozdzielnic głównej na kablu zasilającym należy zainstalować przekładniki prądowe podłączone do sterownika kontroli przepływu mocy
 - Zastosować przekładniki typu IMW 200/5 kl. 0,2; SN=5VA; FS5 legalizowane
 - Sterownik kontroluje inwerter i dostosowuje moc do zapotrzebowania.
 - Wszystkie połączenia sterownika wykonać zgodnie z kartami montażowymi sterownika oraz inwertera
 - wymagane dokupienie modułu komunikacyjnego dla inwertera.

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka	
Inwestor:	Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Adres:	Kostrzyn nad Odrą, ul. Fabryczna, dz. nr 63/37; 63/10 ; 111/177; 111/174;87, obręb 0007 Zatorze Fabryczne
Nazwa zadania:	
DOSTOSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W KOSTRZYNIU NAD	
ODRĄ KRYTEJ PŁYWALNI	
DO PRACY BEZ ODDAWANIA MOCY DO SIECI ENERGETYCZNEJ	
Objekt:	
Projektował:	mgr inż. Radosław Sadowski Nr upr.: ZAP/0142/PWOE/13 - upr. Ele. bez ograniczeń
Sprawdzał:	mgr inż. Piotr Markowski Nr upr.: ZAP/0218/POOE/11 - upr. Ele. bez ograniczeń
Opracował:	
Branża Inst. Ele.	
Faza WYC	
Skala ---	
Data: 06.2019	
Nr rys. Str.	
1/01	
TREŚĆ RYSUNKU	
Zmiany w istniejącej rozdzielni RG	

YKY 5x16mm²
do RG