



Proj. rozłącznik – bezpiecznikowy
typu LS401 gI20A zasilany
z istniejących obwodów rozdzielnic
kotłowni

Rysunek nr 5



Zasilanie skrzynki sprzętowej YDY 3x2,5
Długość przewodu 3m
przewód prowadzić w listwie KK 20x11

Pomieszczenie kotłowni w Kostrzyńskim Centrum Kultury

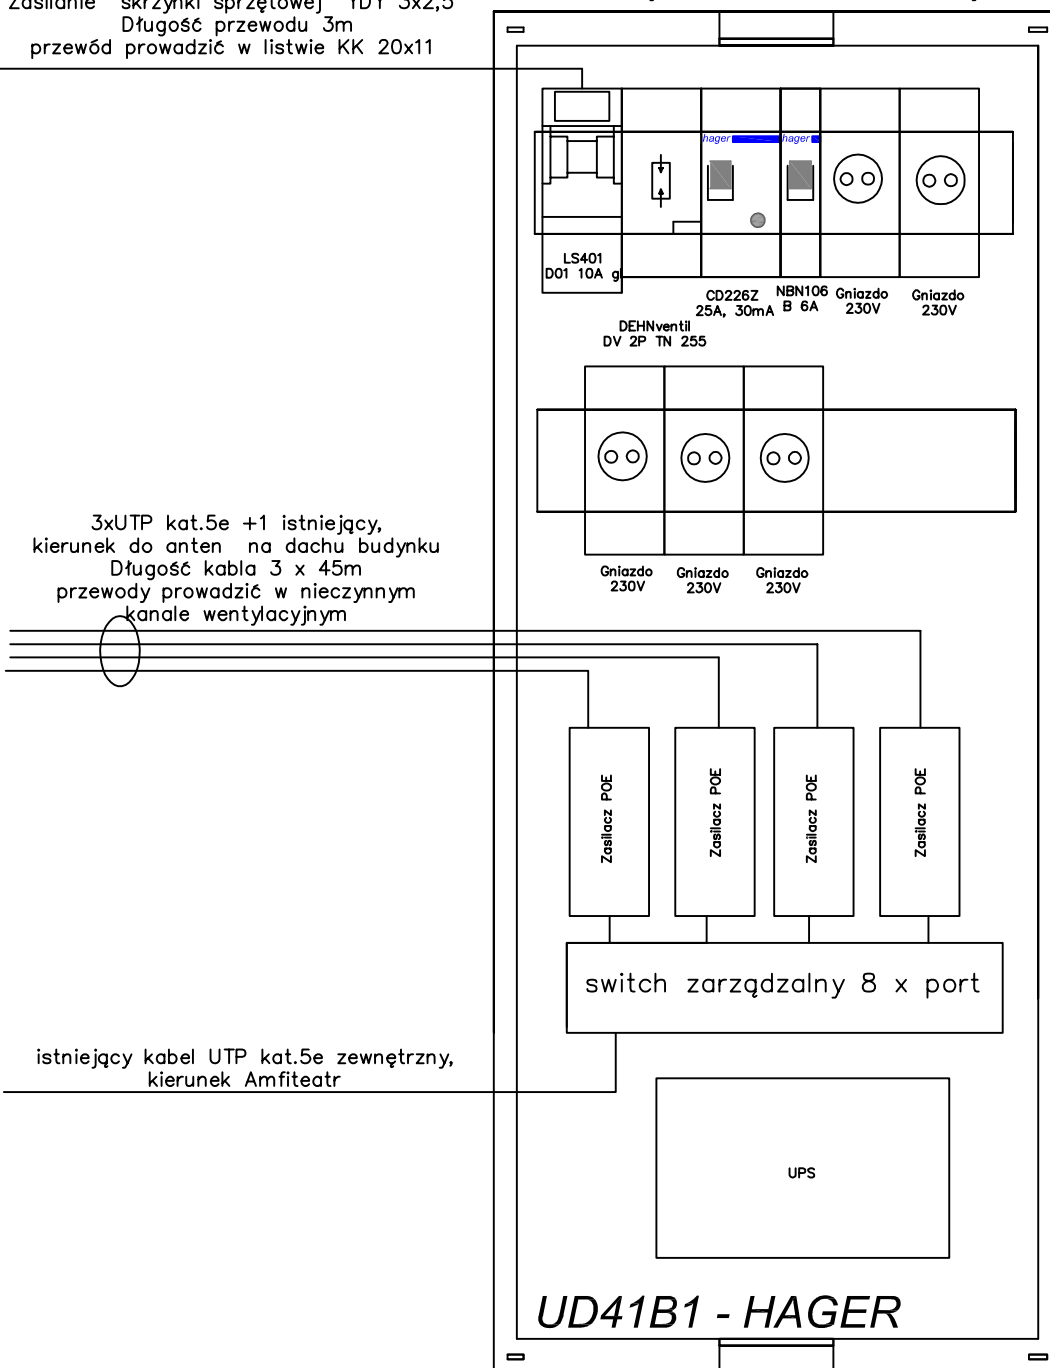

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROINSTAL S.C.

ul. Pługowa 21; 74-400 Dębno ; tel. 0603 778 498

Obiekt :

Przebudowa - modernizacja istniejącego monitoringu miejskiego
w Kostrzynie nad Odrą - zasilanie anten
ul. Sikorskiego - Amfiteatr dz. nr 390/7 - obr. 4; 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Temat :

Schemat szafki sprzętowej - Kostrzyńskie Centrum Kultury

Nr rysunku:

5

Skala:

Faza:

PBW

Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i izby	Data:	Podpis
Projektował:	mgr inż. Rafał Frieske uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	LBS/0010/POOE/06 LBS/IE/2064/04	05.2012	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Dąbski uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05	05.2012	